

Legenda:

- RM 1**
- Rozváděč ČS
  - Nové podzemní rozvody elektro
  - Kanalizace splašková
  - Kanalizace dešťová
  - Plynovod STL
  - Silová vedení
  - Vedení Sdělovací podzemní
  - Ochranné pásmo ČD - 60 m

Poznámky:

Podzemní sítě jsou zakresleny orientačně na základě vyjádření jejich správců. Před započetím zemních prací je nutno tyto sítě jejich správci vytýčit.

V souběhu s napájecím kabelem přípojky nn položit do zeminy FeZn pásek 30 x 4 mm.


Před zahrnutím výkopů bude provedeno jejich geodetické zaměření.

Po ukončení prací budou povrchy výkopů uvedeny do původního stavu.

Mezi rozváděčem RM1 a ČS položit 2x chráničku Kopoflex 63 pro propojovací kabely do ČS.

Napěťová soustava: 3+N+PE, 50 Hz, 400 V/TTN-S

Ochr. proti neb. dotyku: Samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000.4.41, ed. 2

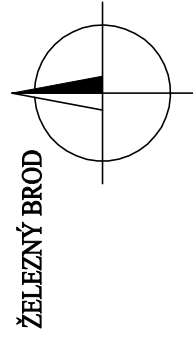

**D.1.2.9**

Výpracoval:	J. WIRNITZER	Zodp.projektant:	J. WIRNITZER	Ing. Radek Zahradník autorizovaný inženýr Projektování a inženýrská činnost v odhospodářských staveb U Černého dolu 575/4 460 01 Liberec 4	
Kreslil:		Měřítko:	1:100, 1:10		IČO : 868 22 136 DIČ : CZ7710242617 telefon: 776 868 910
Datum:	04/2014	Stupeň:	DPPS		
Akce:	ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU SOKOLOVNY V ŽELEZNÉM BRODĚ IO 03 PŘÍPOJKA ELEKTRO PRO SPLAŠKOVOU PŘÍPOJKU <b>PŘÍPOJKA NN - SITUACE</b>				
Kraj:	LIBERECKÝ	Investor:	MĚSTO ŽELEZNÝ BROD	Formát:	3A4
				Číslo stavby:	Číslo soupřavy:

Vzorové uložení kabelu:  
1 : 10

