



Půdorys 2.N.P. ( část)


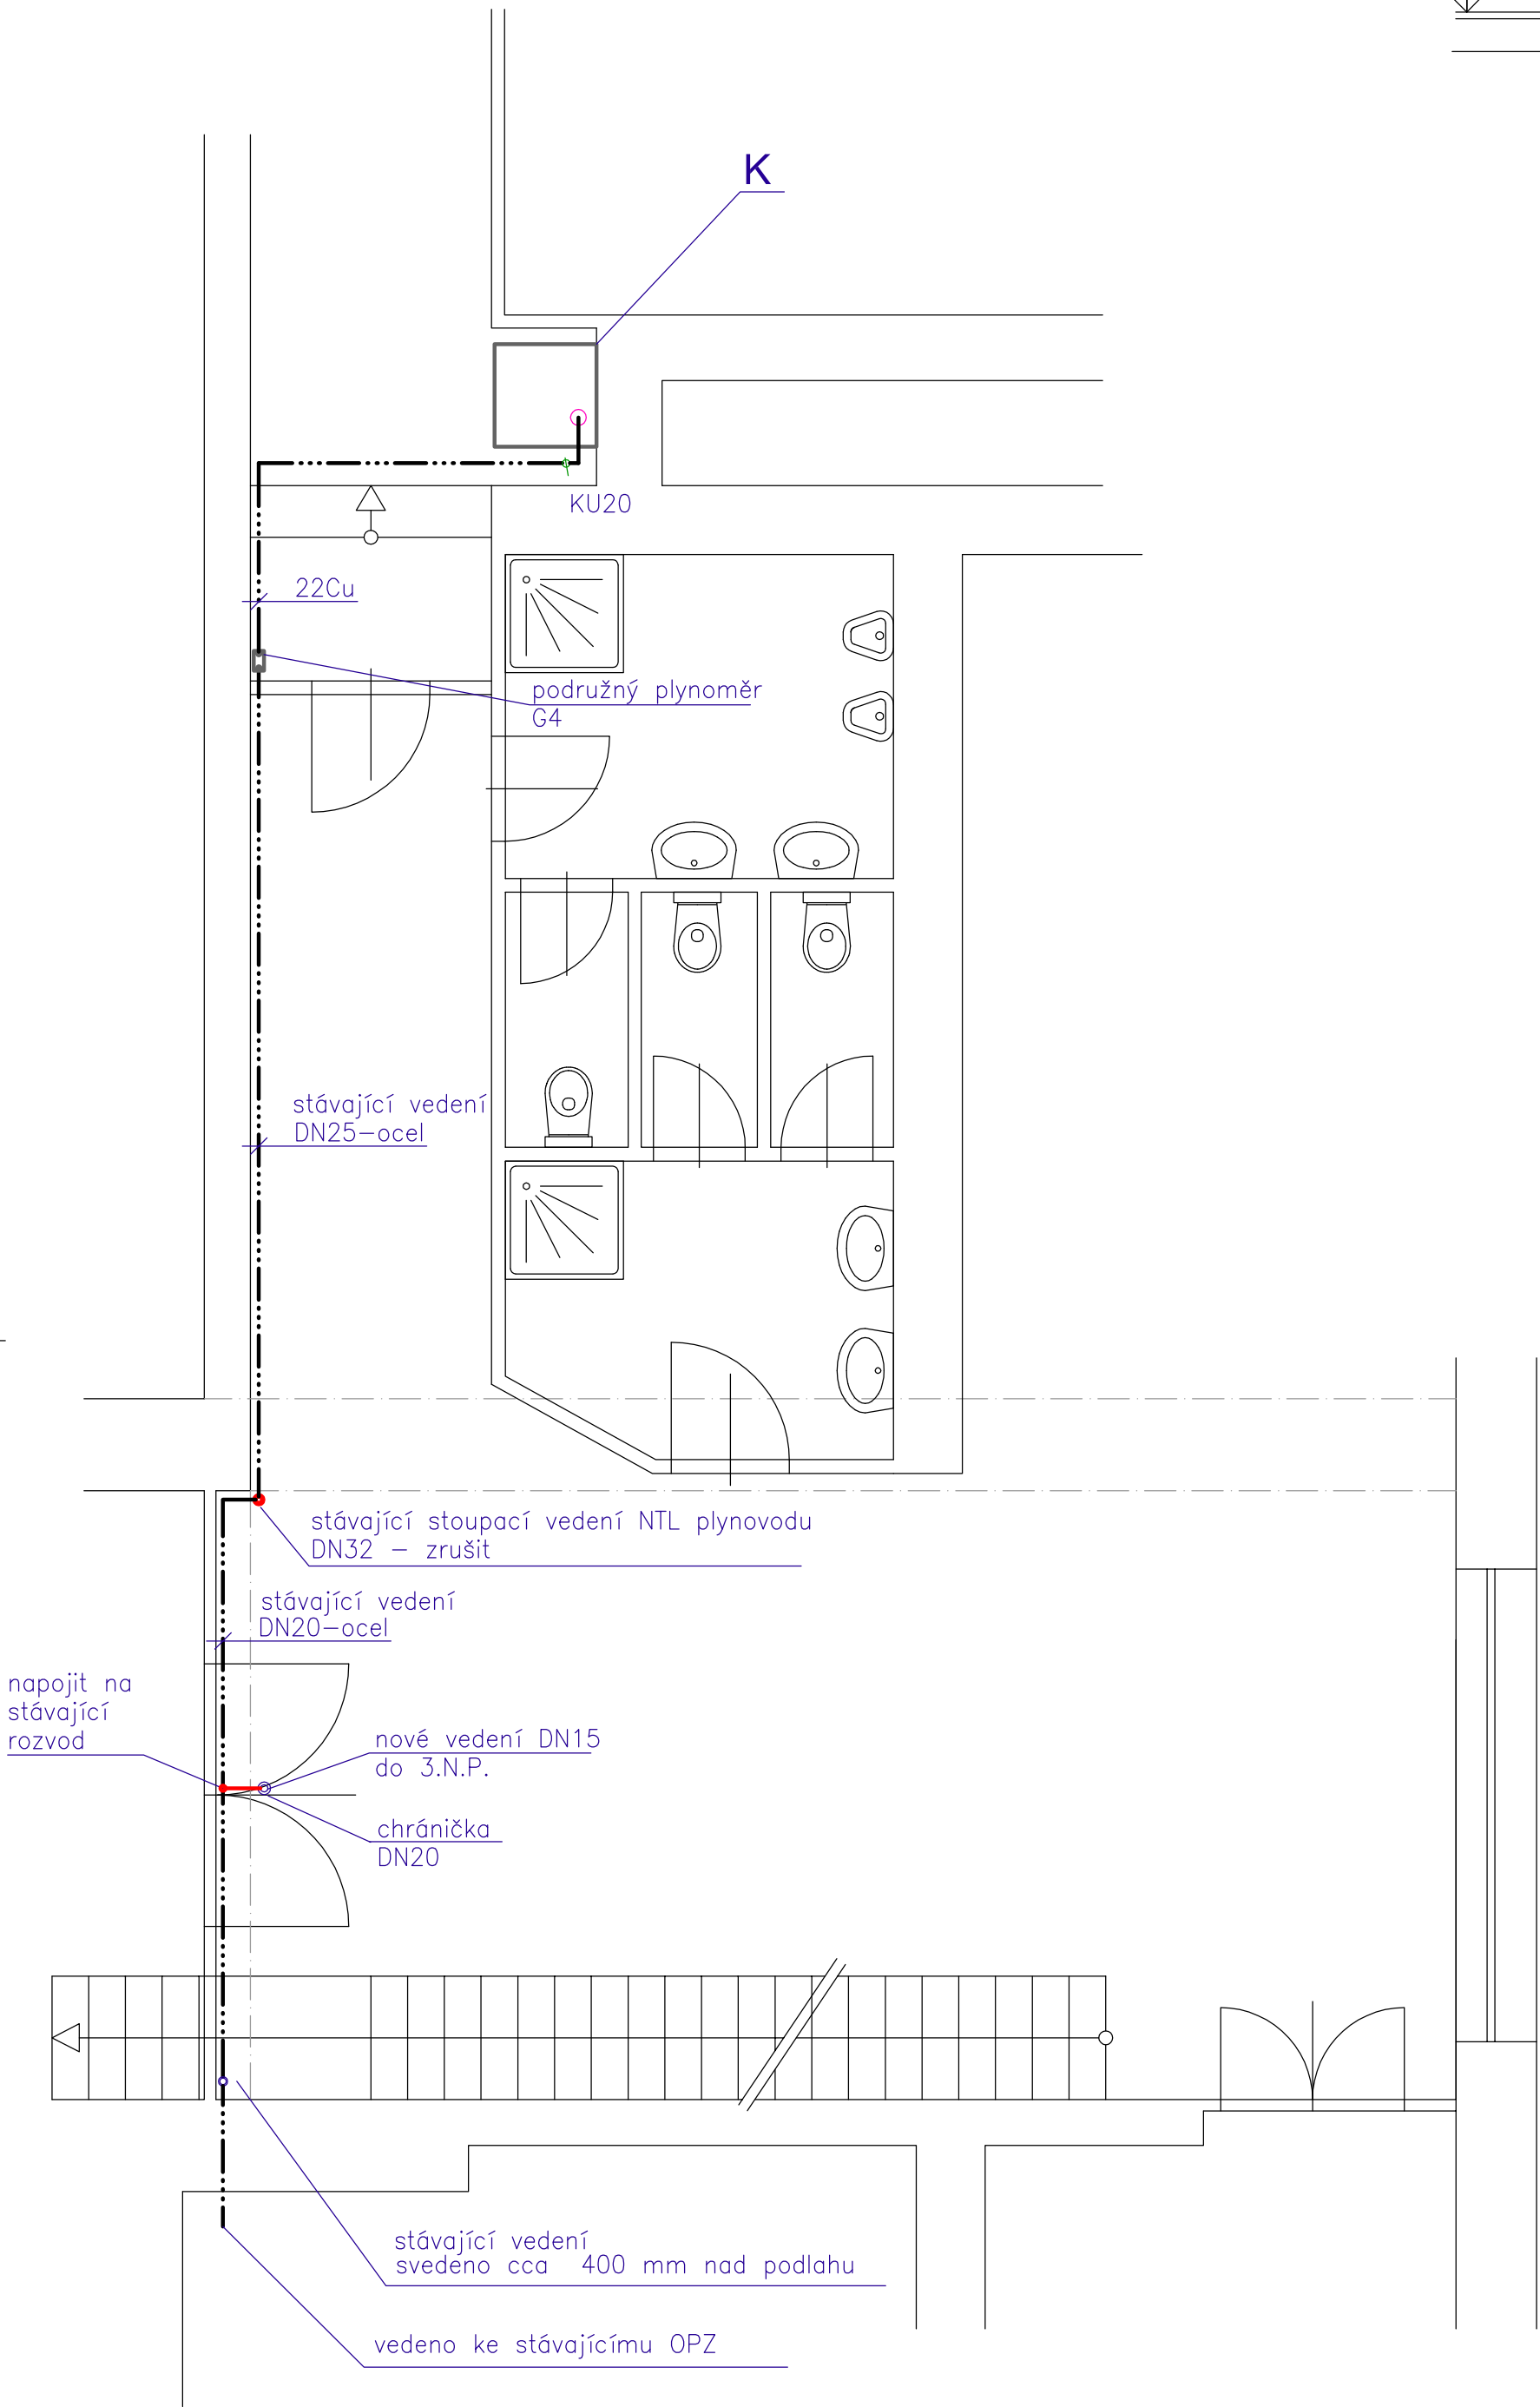


legenda

	stávající plynoinstalace vedení v objektu
	nové vedení plynoinstalace
KU .....	kulový uzávěr – atest plyn
K	stávající plynový kondenzační kotel, provedení C výkon 4–32kW spotřeba zemního plynu max. 3,45 m3/h
Z	nově instalovaný plynový ohříváč teplé vody, provedení C výkon 17,5kW spotřeba zemního plynu max. 2,0 m3/h



Půdorys 3.N.P. ( část)

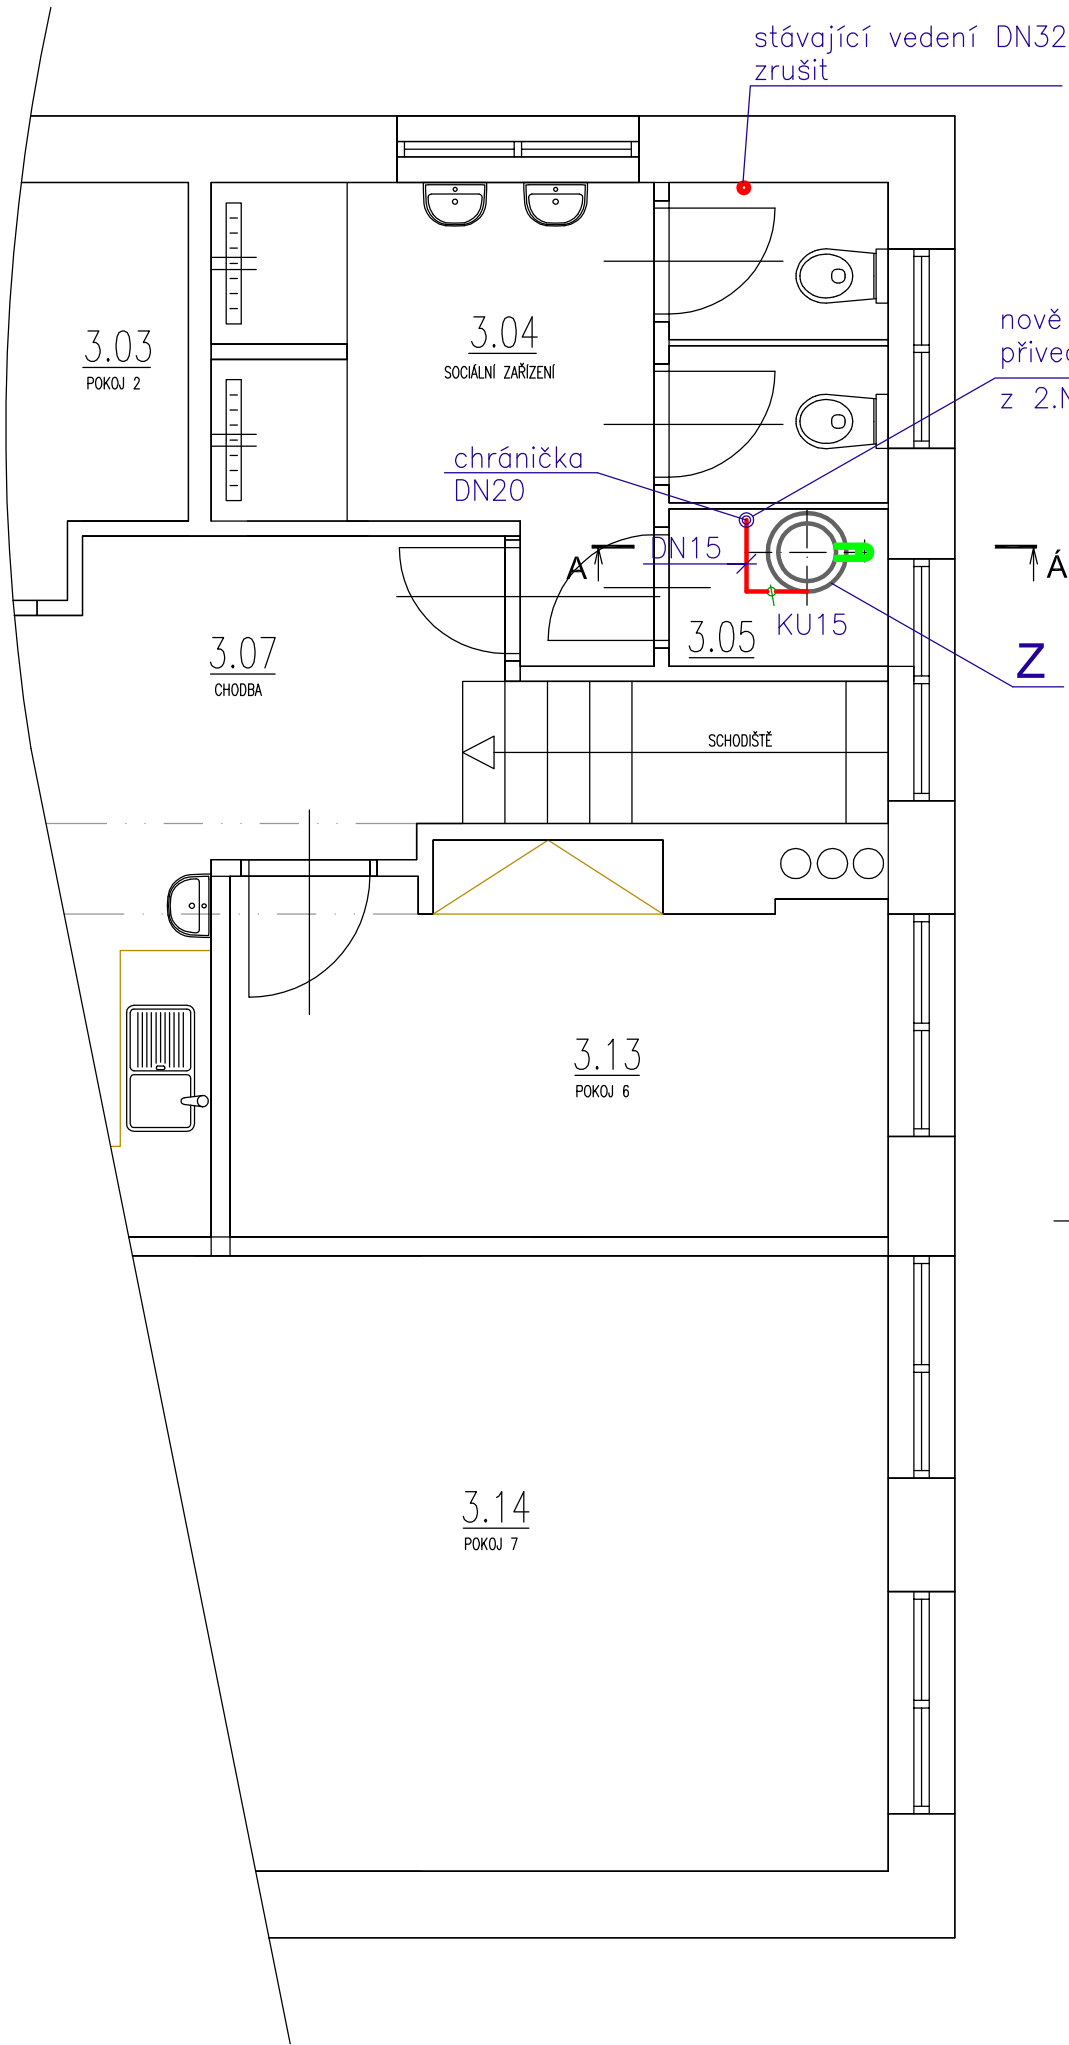

Název akce :	Stavební úpravy stávající turistické ubytovny		
profese :	vytápění a plynoinstalace		
Místo stavby :	Masarykova č.p.500, Železný Brod PSČ 468 22		
Investor :	Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22, Železný Brod		
Stupeň dokumentace :	Dokumentace pro vydání stavebního povolení		
Zodp. projektant :	Ing. Antonín Horych		
Název výkresu :	Půdorys 2 a 3.N.P. ( část) -plynoinstalace		
Datum :	Číslo zakázky :	Formáty :	Měřítko :
5/2017	29/2017	4A4	1:50

